



STAROSTWO POWIATOWE
w Przasnysz
ul. Św. St. Koski 5
06-300 Przasnysz

POMPOWNIA SCIEKOW SUROWYCH RZUT Z GORY

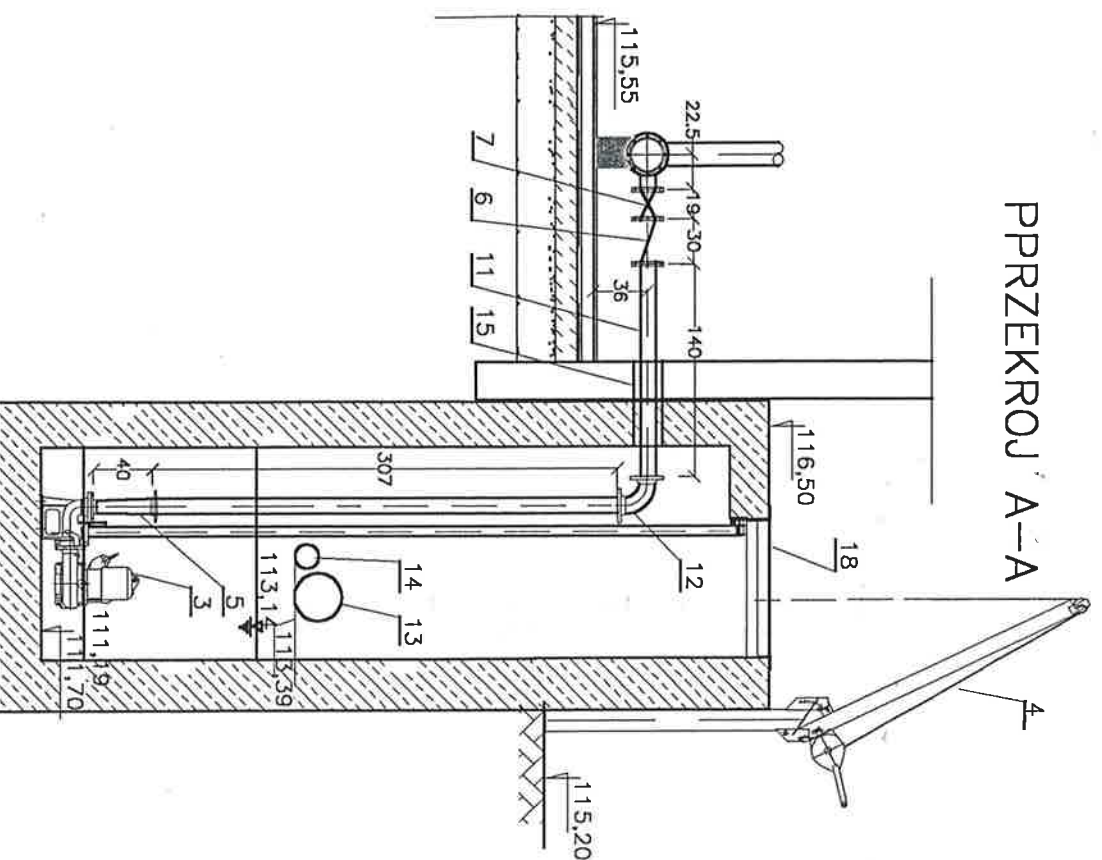

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	UWAGI	szt.
	OBIEKTY KUBATUROWE		
1	pompownia ścieków surowych—część moka	wg proj. branży konstrukcyjnej	1
2	część zaworowa pompowni ścieków surowych	wg proj. branży konstrukcyjnej	1
	URZĄDZENIA		
3	pompa zatapialna z płaszczem chłodzącym typ AFP 0831 M30/4D, ciężar pompy—92kg	prod. ABS	2
4	zuruw dla pomp	prod. ABS	1
	ARMATURA		
5	kształtka przejściowa redukcyjna kolnierzowa 80/100, L=40, wyk.zeliwo	prod.HAWLE	2
6	zawor zwrotny DN 100	prod.Danfoss	2
7	zasuwa odcinająca DN 100	prod.HAWLE	2
8	trojnik kolonierzowy 150/100/150, L=50, wyk.zeliwo	prod.HAWLE	2
9	krociec dwukolnierzowy DN150, L=30, wyk.zeliwo	prod.HAWLE	1
10	trojnik kolnierzowy 150/150/150, L=50, wyk.zeliwo	prod.HAWLE	1
	RUROCIĄGI		
11	rurociąg tłoczny ścieków surowych wyk. zeliwo DN100	L=4,5m	
12	kolano zeliwne K=90°	prod.HAWLE	2
13	rurociąg doprowadzający ścieki z kanalizacji sanitarnej i własnej wyk. PCV Dy=315		
14	rurociąg doprowadzający ścieki z punktu zlewnego wyk. PCV Dy=160		
	PRZEJŚCIA SZCZELNE		
15	tuleja ochronna z uszczelką dla rury zeliwnej DN 100	prod.WAVIN	4
16	przejście szczelne typu PS DN 300	wg KB4—13.7.(1)	1
17	przejście szczelne typu PS DN 150	wg KB4—13.7.(1)	1
18	wiaz zeliwny	wg proj. branży konstrukcyjnej	3

 <div style="text-align: right;"> BIWATER MEGADEX SP.Z O.O UL. LUBOMELSKA 19 01-805 WARSZAWA </div>			
Temat	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW – JEDNOROZEC		
Branża	Technologiczno–instalacyjna		Nr.
Obiekt	Pomownia ścieków surowych – I Etap		rys.
Rysunek	Rzut z góry. Przekroj A-A		4
	imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Opracował	mgr inż Beata Pyskio		01.2003
Projektował	mgr inż. Wojciech Grudnik	St-642/86	Skala
Sprawdził	mgr inż. Hanna Bindarowski	St-100/89	1:50