


Strefy zagrożenia wybuchem 2 i odległości bezpieczeństwa.

$R=1,5\text{ m}$ we wszystkich kierunkach od króćców zbiornika.

GRANICA DZIAŁKI

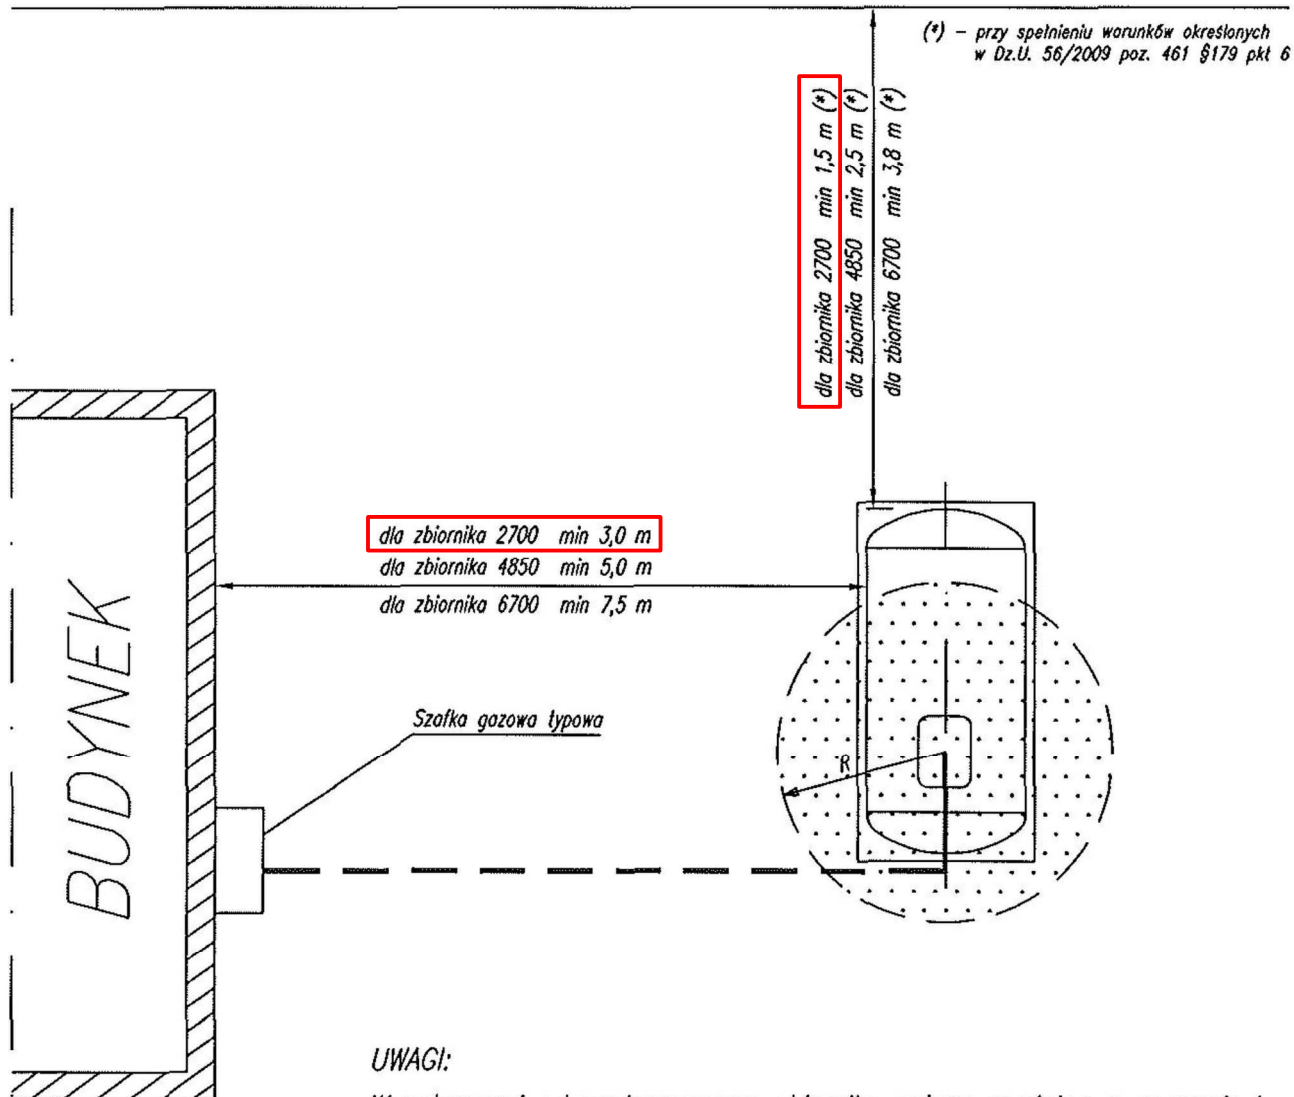

UWAGI:

W zależności od zastosowanego zbiornika należy pamiętać o zapewnieniu odpowiedniej wymaganej odległości bezpieczeństwa:

zbiornik 2700 l – min 3,0m

zbiornik 4850 l – min 5,0m

zbiornik 6400/6700 l – min 7,5m

OSTPROJEKT Biuro Architektoniczno Budowlane Mirosław Grzyb 07 - 410 Ostrołęka ul. Kilińskiego 32a tel. (29) 764 57 99	Nazwa rys.	Nr rys.
	STREFY ZAGROŻENIA WYBUCHEM I ODLEGŁOŚCI BEZPIECZEŃSTWA	S - 9
	Nazwa inwestycji:	Remont i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Małowidzu wraz z instalacją gazową ze zbiornikiem naziemnym 2700l.
	Adres inwestycji:	działka nr 262/2, jednostka ewid. : 142204_2 Jednoróžec, obręb ewid. : 142204_2.0011 Małowidz
Zespół projektowy:	Inwestor:	Urząd Gminy w Jednoróžcu ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednoróžec
	Specjalność	sanitarna
	Upr.	MAZ/0217/PWOS/09
Projektant: mgr inż. Marcin Lewandowski	Podpis	
	branża sanitarna	
		Data: 07.2020r.